


Suderinta:
 Palangos miesto savivaldybės administracijos
 direktorė
 Ramunė Oškinienė
 2026m. mėn. d.

Tvirtinu:
 UAB "Palangos šilumos tinklai"
 Direktorė G. Juršėnė

2026m. mėn. d.

UAB "Palangos šilumos tinklai" Palangos miesto katilinės KA13
 2026 - 2027 m. šildymo sezono temperatūrinis grafikas 79 /40 °C

Lauko oro	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama	Grįžtama
T	T1	T2
°C	°C	°C
10	40,00	30,00
9	41,30	30,80
8	42,60	31,60
7	43,90	32,40
6	45,20	33,20
5	46,50	34,00
4	47,80	34,80
3	49,10	35,60
2	50,40	36,40
1	51,70	37,20
0	53,00	38,00
-1	54,30	38,80
-2	55,60	39,60
-3	56,90	40,40
-4	58,20	41,20
-5	59,50	42,00
-6	60,80	42,80
-7	62,10	43,60
-8	63,40	44,40
-9	64,70	45,20
-10	66,00	46,00
-11	67,30	46,80
-12	68,60	47,60
-13	69,90	48,40
-14	71,20	49,20
-15	72,50	50,00
-16	73,80	50,80
-17	75,10	51,60
-18	76,40	52,40
-19	77,70	53,20
-20	79,00	54,00

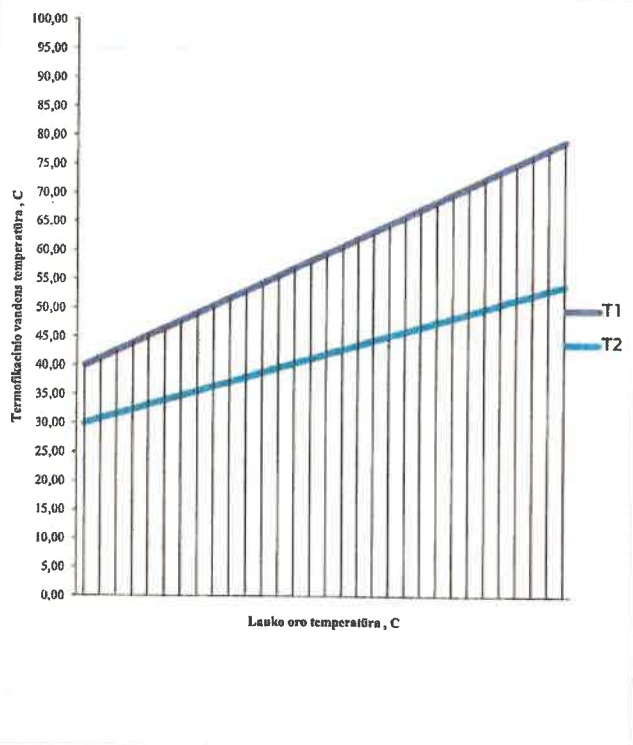

Sudarė:
 Inžinierius-projektuotojas
 Šarūnas Dirmeikis

Suderinta:
 Direktorius pavaduotojas gamy
 Algirdas Smulkys