




Tvirtinu:
UAB "Palangos šilumos tinklai"
Direktorė G. Juršėnė

2026m. mėn. d.

UAB "Palangos šilumos tinklai" Palangos miesto katilinės KA11

2026 - 2027 m. šildymo sezono temperatūrinis grafikas 80 / 65 °C

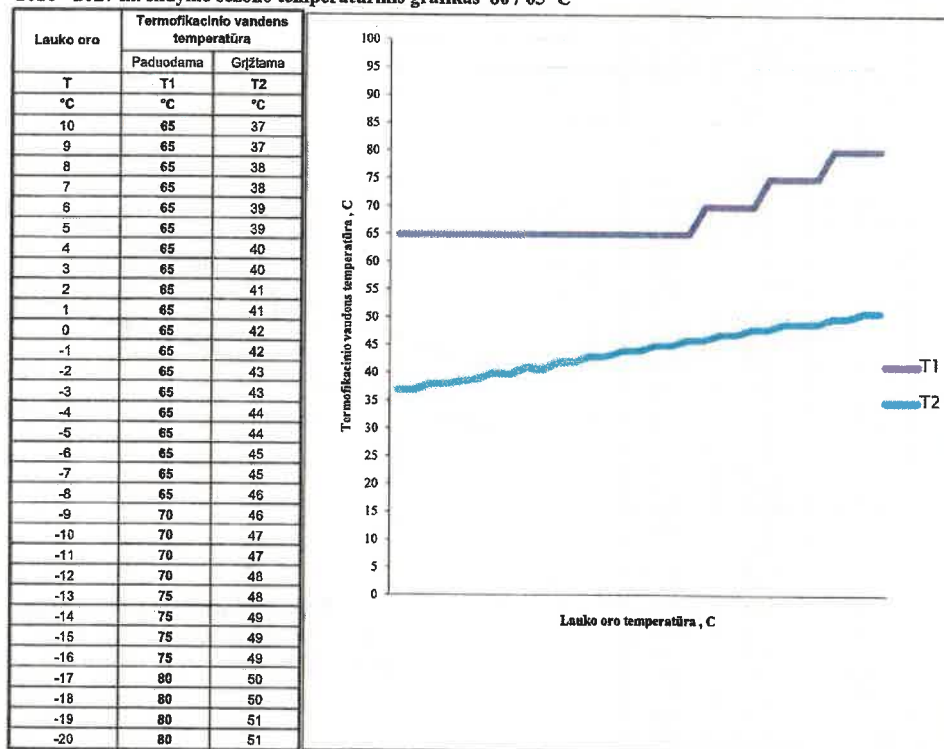

Sudarė:
Inžinierius-projektuotojas
Šarūnas Dirmeikis

Suderinta:
Direktoriaus pavaduotojas gamybai
Algirdas Smulkys