


Tvirtinu:
UAB "Palangos šilumos tinklai"
Direktorė G. Juršėnė

2026m. rugpjūtį mėn. d.

UAB "Palangos šilumos tinklai" Palangos miesto katilinės KA05

2026 - 2027 m. šildymo sezono temperatūrinis grafikas 70 /40 °C

Lauko oro	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama	Grįžtama
T	T1	T2
°C	°C	°C
10	40,00	30,00
9	41,00	30,80
8	42,00	31,60
7	43,00	32,40
6	44,00	33,20
5	45,00	34,00
4	46,00	34,80
3	47,00	35,60
2	48,00	36,40
1	49,00	37,20
0	50,00	38,00
-1	51,00	38,80
-2	52,00	39,60
-3	53,00	40,40
-4	54,00	41,20
-5	55,00	42,00
-6	56,00	42,80
-7	57,00	43,60
-8	58,00	44,40
-9	59,00	45,20
-10	60,00	46,00
-11	61,00	46,80
-12	62,00	47,60
-13	63,00	48,40
-14	64,00	49,20
-15	65,00	50,00
-16	66,00	50,80
-17	67,00	51,60
-18	68,00	52,40
-19	69,00	53,20
-20	70,00	54,00

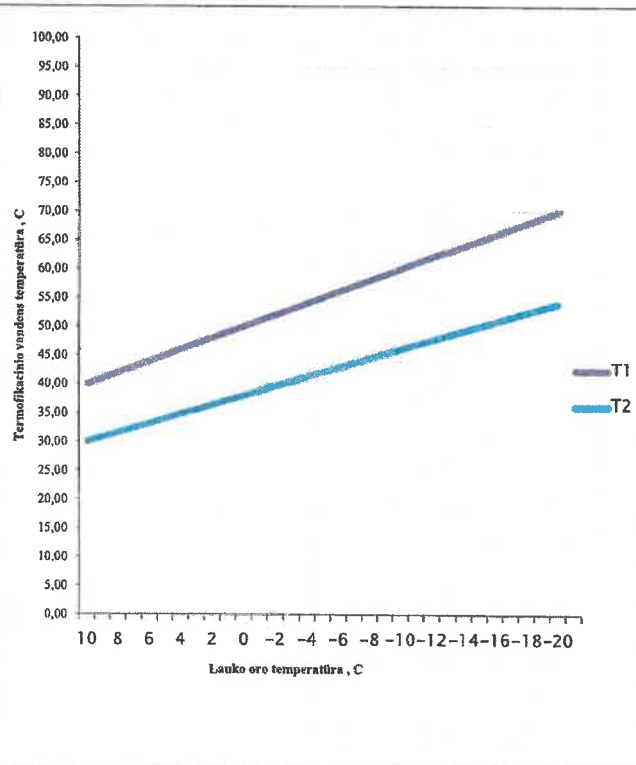

Sudarė:
Inžinierius-projektuotojas
Šarūnas Dirmeikis

Suderinta:
Direktoriaus pavaduotojas gamyt
Algirdas Smulkys