




Tvirtinu:
UAB "Palangos šilumos tinklai"
Direktorė G. Juršėnė

2026m. 12 mėn.

**UAB "Palangos šilumos tinklai" Palangos miesto katilinių KA06 KA10, KA12
2026 - 2027 m. šildymo sezono temperatūrinis grafikas 90 / 65 °C**

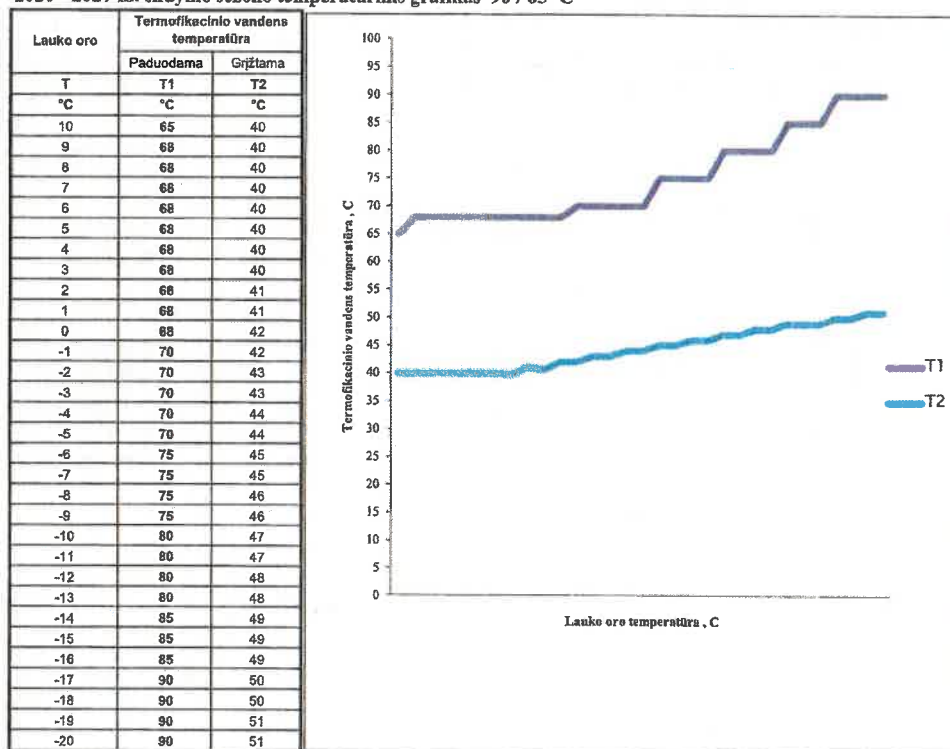

Sudarė:
Inžinierius-projektuotojas
Šarūnas Dirmeikis

Suderinta:
Direktoriaus pavaduotojas gamybai
Algirdas Smulkys